2023 9

.....81
.....101
.....105

1.

1.1

3.

3.1

3.1.1

3.1.2 2020 1 1

3.1.3 /

3.1.4 /

3.1.5

1	6	10
2	12	15
3	18	20
4	24	25

3.1.6

3.2 1.4.3 1.4.4

3.3 /

4.

4.1 2023 09 20 00:00 2023 10 11 11:00

4.2

1

2 “ ” 4.1

3 9 00-17 30

4009980000

0551-66223267 0551-66223831

4.3 0

5.

(2023 10 11 11

00

6.

7.

_____ “

”

8.

8.1 2023 10 11 11 00

8.2

2588 A

2 8

“ ”

9.

9.1

9.2

9.3 11.1 11.2

10.

11.

11.1

118

230000

0551-63453832

11.2

2588

230000

0551-66223267 66223831

11.3

4009980000

11.4

0551-12345

11.5

1.4.1		1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
1.4.2		□ /
1.4.3 16		/
1.4.4 4		/ “ ”
1.9.1		□ _____ _____
1.10.1		□ _____ _____

1.10.2		/ /
2.1 7		“ ” “ ”
2.2.1		2023 9 30 17 30
2.2.2		
2.3.1		
3.2.1		1 □ 2 □ 3 4
3.2.3		□ □ □
3.2.4		□

33.9755

¶

3.2.5 “ ”

3.3.1 120

1

2

3

3.4.1

		“ ” 4 / 5 “ ” 3.4.4 6

3.4.3		2023 3
3.4.4 3		
3.6.1		□ _____
3.7.4		□ 1 2

Đ ď

a.

b.

c.

d.

7.1

□

7.2

7.3

		5 6 □ / 7
10		
10.1		
10.2		
10.3		1 2022 580 2 2020 29 3

		2020 84 4
10.4		1 2 15
10.5		1 2
10.6		1

		2 3
10.7		“ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ ” “ / ”
10.8		1 2 3 4 5
10.9		
10.10		80% 4000

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4000

<table>
<tr><td>中标金额（万元）</td><td>货物招标</td><td>服务招标</td><td>工程招标</td></tr>
<tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr>
<tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr>
</table>

6000
80%
100 ×1.5 ×80% 1.2
500 100 ×0.8 ×80% 2.56
1000 500 ×0.45 ×80% 1.8
5000 1000 ×0.25 ×80% 8
6000 5000 ×0.1 ×80% 0.8
1.2 2.56 1.8 8 0.8 14.36( )</td></tr>
<tr><td>10.11</td><td></td><td>1

2</td></tr>
</table>

		3 4 (2021 40) 5 2021 2 6 “ ” “ ”
10.12		1

		2 3
10.13		6%

1 ( )

1. /
2.

/

2 ( )

1. :

1

2

3 _____

1 ( ) 2

_____

(3) “ ” “ ”

_____

____

2. 1

3 ( )

4

	/

0

5

/	/	/

6

1. 1.4.3 1.4.4 2. _____ _____

1. “ ” “ ”

2. “ ”

/	/	

1.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

1

2

3

4

5

6

3.5

1.4.2 1.4.1

1

2

3

4

5

1.4.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12

13

14

3

15

16

1.4.4

1 http://www.gsxt.gov.cn/

2 “ ” http://www.creditchina.gov.cn/

3 “ ” http://www.creditchina.gov.cn/

4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3 2.2

1.11

1.11.1

1

2

1.11.2

1.12

1.12.1

1.12.2

“ ”

1.12.3

1 “ ”

“ ”

2

1.12.4

1 1.12.3 1 “ ”

2 1.12.3 2

2.

2.1

1

2

3

4

5

6

7

1.10 2.2 2.3

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3 15

2.2.4

2.2.1

2.3

2.3.1

2.3.2 15

2.4

10

3

ḱ

3.3.2

3.3.3

3.4

3.4.1

“

”

3.3.3

3.4.2 3.4.1

3.4.3 5

5

3.4.4

1

2

3

3.5

3.5.1

“ ”

3.5.2

3.5.3

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7

3.7.1 “ ”

3.7.2

3.7.3

1 “ ”

“ ”

2 “ ”

/

/

3

4

5 “ ”

3.7.4 “ ”

3.7.5

4.

4.1

4.1.1 3.7.3

4.1.2

4.2

4.2.1 “ ”

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6 5.2

4.3

4.3.1 “ ”

“ ”

3 4

4.3.2

5.

5.1

6.1.2

1

2

3

4

5

6.1.3

6.2

6.3

6.3.1 “ ”

“ ”

6.3.2

6.4

3

3

6.5

3

6.6

10%

8.1.2 8.1.1

8.2

8.2.1 30

8.2.2

10‰

8.2.3

8.2.4

9.

9.1

9.2

9.3

“

”

9.4

9.5

9.5.1

10

9.5.2

2.4 5.3 6.5

9.5.1

10.

,

U

U

U

1.2 1

2

3

1.3 /

1.3 /

2.1 “ ”

2.1.1			/
			“ ”
			“ ” 3.7.3
2.1.2			/
			“ ” 1.4.1
			“ ” 1.4.1
			“ ” 1.4.1
			“ ” 1.4.1

“ ” 1.4.1

“ ” 1.4.1

“ ” 1.4.1

“ ” 1.4.2

“ ” 1.4.3 1.4.4

“

” “ ”

“ ” 1.4.1

“ ” 1.3.2

2.1.3

[illegible]

[illegible]

2.1.1			/
			1 2 “ ”
			“ ” 3.7.3
2.1.3			“ ” 1.3.1
			“ ” 3.2
			1 2

2.2.2 1			5	/ 3<F ≤ 5 2<F ≤ 3 0<F ≤ 2
2.2.2 2			5	2020 1 1 2.5 1. 1 2 3 2. 3.

				4. 2
2.2.2 3			90	= / *F F
	“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”			

1

“ ” “

” “ ”

2.2.2 1

5 2.2.2 1

7

2.2.2 1

=A

2

1.

1

2

3

4

1.

1.1

1.2

3.7 3.8.1

1.3

1.4

1.5

“ ”

2.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

2.2.2

1

2

3

3.

3.1

2.1.1 2.1.2 2.1.3

3.2

3.2.1 2.2

1 2.2.2 1 A

2 2.2.2 2 B

3.2.2

1

2.2.2 1

2

2.2.2 2 2.2.2 2

3.2.3 2.2.2 1 90%

60%

3.2.4 =A+B

3.3

3.4

3.4.1 2.1.1 2.1.3

3.4.2

1 Ď

3.6.2

3.6.3

3.7

3.7.1 3.1 3.4

3.7.2

3.7.3 3.5.4

3.8

3.8.1 1.4.4

1 “ ”

2 “ ”

3 1.4.4 4

3.8.2

:

:

:

1	10KV		1000KVA	42			
2	10KV		1250KVA	4			
3	10KV		2500KVA	3			
4	10KV		10KV YJV22-10-3*400/120/9/5/50YJV-10-3*95	65			
5			10KV	115			
6				40			
7				40			
8				34			
9				29			
	6%						

1 6%

2

3

12			2			4	2	2	2	2	1	
13			1			1	1	1	1	1		
14			2			4	2	2	2	2	1	
15			2			2	1	1	1	1	1	28
16			1			1	1	1	1	1		200 5
17			2			2	2	2	2	2	1	
18			1			1	1	1	1	1		1
19			1			1	1	1	1	1		298
20			1			1	1	1	1	1	1	
21			2			2	2	2	2	2	1	136
22			1			1	1	1	1	1	1	375
23			1			1	1	1	1	1	1	375
24			1			1	1	1	1	1	1	A 2
25			1			1	1	1	1	1	1	32
26			1								1	

27					2	4	12	2	2	1	1	
28			2			2	12	2	1	1	1	
29			2			2	8	2	1	1	1	280
30			2			2	10	2	1	1	1	1418
31			1			1	1	1	1	1	1	188
32			2			2	5	2	1	1	1	57
33			2			2	5	2	2	2	1	
			42	4	3	65	115	40	40	34	29	

_____ (

) _____ ( )

( )

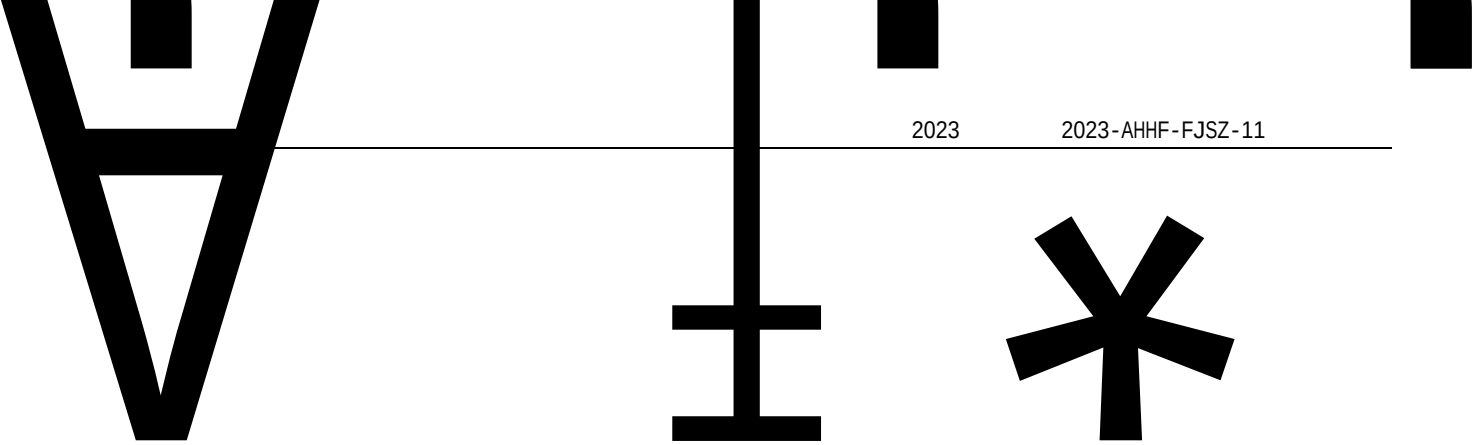

, , , ىسم , A AĐ

1.

2.

3.

4. 6 3

( ) ( )

“ ” “ ”

“ ”

1

2

3

4

5

* 3**3** #e

*

3.

4. “

”

1	10KV		1000KVA	42			
2	10KV		1250KVA	4			
3	10KV		2500KVA	3			
4	10KV		10KV YJV22-10-3*400/120/9/5/50YJV-10-3*95	65			
5			10KV	115			
6				40			
7				40			
8				34			

9				29			
	6%						

1 6%

2

3

1

,

GB50150-2006

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

5

6

“

”

“

”

“ ”

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.

2.

	1 2 3 ……			

“ ” 1

1		
2		
……		

1.

“ ”

2.

“ 2 ”

“ ” 2

1		
2		
……		

1.

“ ”

2.

_____

1. _____ _____

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. “ ” 1.4.3 1.4.4

9._____

_____

_____

_____ _____ _____

_____

_____ _____

1. _____ _____% _____

2. _____ _____% _____

3. _____ _____% _____

……

_____ _____

_____

___ ___

1

2.

3.

1